

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH - Arkusz nr 1		
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia sprawy geodezyjnej		
Miejscowość		
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	140201_1
Obiekt	identyfikator	140201_1.0010
Ewidencyjny	identyfikator	Śródmieście
Nr arkusza mapy	7.188.17.19.4.3, 19.4.4	
Skala mapy	1:500	
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/7
Oznaczenie granic obszaru który był przedmiotem aktualizacji	wysokościowych	PL-EVRF2007-NH
Data opracowania	2024-04-22	
Oświadczam, iż niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych zgłoszonych Staroście Ciechanowskiemu pod numerem PODGK.6640.757.2024, a których rezultat zawiera operat techniczny poświadczony zweryfikowany protokołem weryfikacji nr PODGK.6640.757.2024.1 z dnia z dnia 2024.05.02. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.		
ZAKŁAD GEODEZYJNY "GEOMIAR" Sp. z o.o. ul. Gwardii Ludowej 4/10N 5 06-400 Ciechanów tel. 23 672 59 39 NIP 6651091369		
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.		
Niniejszą mapę i materiały wykonanej i podpisanej mapy nie wolno kopiować i rozpowszechniać.		

Projekt Zagospodarowania Terenu  
działek nr ewid: 255/5, 255/1, 927/5, 57,  
68, 70, 71/5, 65/2 położonych w obrębie  
Śródmieście miasta Ciechanów

SKALA

1 : 500


OZNACZENIA:

- 2xDN45/80/100 Projektowana sieć ciepłownicza z rur preizolowanych izolacja standard (zasilania/powrót)
- 2xDN65 Projektowane wg. odrębnego opracowania przyłącze ciepłownicze z rur preizolowanych izolacja standard
- 2xDN80 Projektowane wg. odrębnego opracowania pomieszczenie węzła ciepłownego

LEGENDA:

- T-00 - Oznaczenie projektowanego trójnika preizolowanego
- Z-00 - Oznaczenie projektowanego kolana preizolowanego - średnica i kąt wg. zestawienia
- U-00 - Oznaczenie projektowanego ugięcia rury preizolowanej - średnica i kąt wg. zestawienia
- W-00 - Oznaczenie pomieszczenia węzła ciepłownego
- ZP-00 - Oznaczenie projektowanego ugięcia rury preizolowanej - średnica i kąt wg. zestawienia
- UP-00 - Oznaczenie projektowanego ugięcia rury preizolowanej - średnica i kąt wg. zestawienia
- R.O - Oznaczenie rury ochronnej dwudzielnej

UWAGA:  
Zgłoszenie wykonania robót budowlanych na odcinku PSC-01-PSC-02  
przyjmuje Wojewoda Mazowiecki

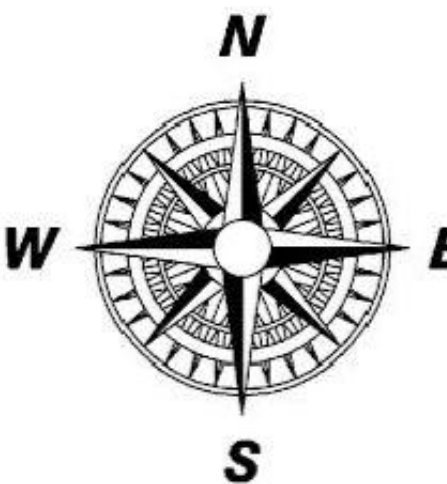

- UWAGA:
- Parametry pracy sieci ciepłowniczej (do określenia warunków kompozycji) 120/80°C
  - Rury preizolowane z przewodami izolacji aluminiowej
  - W miejscach zolaminy należy kompozycje - zależnie od wymagalności technologii
  - Do odgrodzenia przepływu ciepła w miejscach połączenia odcinków preizolowanych rur ciepłowniczych stosować wtyki termiczne i sieciowane radiatorne
  - Na wejściu rurociągów do pomieszczenia węzła ciepłownego zastanowić zawory kulowe spawalne PN25
  - Zabrania się kucia w elementach konstrukcyjnych. Otwory wykonać przy pomocy wierł
  - Instalacja alarmowa wewnątrz budynku prowadzona w rurach elektroinstalacyjnych

INWESTOR:	Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o. 06-400 Ciechanów ul. Tysiąclecia 18	Projektant:	mgr inż. Mariusz Wilkowski Nr uprawnień: MAZ/0425/POOS/12 w specjalności instalacyjno- inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	DATA OPRACOWANIA	02.01.2025r
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:	Budowa odcinka sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 255/5, 255/1, 927/5, 57, 68, 70, 71/5, 65/2 położonych w obrębie 0010-Śródmieście miasta Ciechanów			SKALA:	1:500
NAZWA RYUNKU:	Projekt Zagospodarowania Terenu			NUMER RYUNKU:	PZT01